

תליית תקרת תותב מאריחים תעשה ע"ג קונסטרוקציית נשיאה מודולרית מפרופיל T (ברוחב 15 מ"מ או 24 מ"מ או Fineline) ופרופילי הקפי מסוג L+Z / L עשויים אלומיניום או מפח מגולוון צבוע בתנור. מערכת הקונסטרוקציה תלויה באמצעות מערכת תליה מתכוננת "TWISTER" הכוללת אביזרי תליה לשימושים שונים ע"פ התכנון: באמצעות מוט תליה מגולוון בקוטר 3.5 מ"מ לפחות. המתלים ימוקמו במרווחים לפי הוראות טבלה מס' 1. מרחק המתלה הראשון מהקיר לא יעלה על 400 מ"מ (בשרטוט-C). החיבור בין קונסטרוקצית התותב לתקרה הנושאת עשויה מבטון יהיה באמצעות "מיתד דפיקה ממתכת" 6x45 המיתד יוחדר לבטון לפחות 40 מ"מ. מותאם לאריחים: Danoline, AMF, organic

טבלה 1:

שיטות תליה

שיטת תליה 11 א

גודל האריח	600 x 600 מ"מ	610 x 610 מ"מ
A = מקסימום	600 מ"מ	610 מ"מ
B = מקסימום	600 מ"מ	610 מ"מ
C = מקסימום	400 מ"מ	400 מ"מ
D = מקסימום	1200 מ"מ	1200 מ"מ
E = מקסימום	600 מ"מ	610 מ"מ
F = מקסימום	600 מ"מ	610 מ"מ

שיטת תליה 11 ב

גודל האריח	600 x 600 מ"מ	610 x 610 מ"מ
A = מקסימום	1200 מ"מ	1220 מ"מ
B = מקסימום	600 מ"מ	610 מ"מ
C = מקסימום	400 מ"מ	400 מ"מ
D = מקסימום	800 מ"מ	800 מ"מ
E = מקסימום	600 מ"מ	610 מ"מ
F = מקסימום	600 מ"מ	610 מ"מ

שיטת תליה 11 ג

גודל האריח	600 x 1200 מ"מ	610 x 1220 מ"מ
A = מקסימום	600 מ"מ	610 מ"מ
B = מקסימום	600 מ"מ	610 מ"מ
C = מקסימום	400 מ"מ	400 מ"מ
D = מקסימום	1200 מ"מ	1200 מ"מ
E = מקסימום	1200 מ"מ	1220 מ"מ
F = מקסימום	1200 מ"מ	1220 מ"מ


A = מידות ציר-ציר פרופיל T ראשי
 B = מרחק פרופיל T הראשי מהקיר
 C = מרחק המתלה הראשון מהקיר
 D = מידות ציר-ציר מתלים
 E = מרחק פרופיל T המשני מהקיר
 F = מידות ציר-ציר פרופיל T משני

מיקרא: ● מתלה

פרופיל T ראשי —


פרופיל T משני באורך 1200 מ"מ / 1220 מ"מ - - -

פרופיל T משני באורך 600 מ"מ / 610 מ"מ - - - -

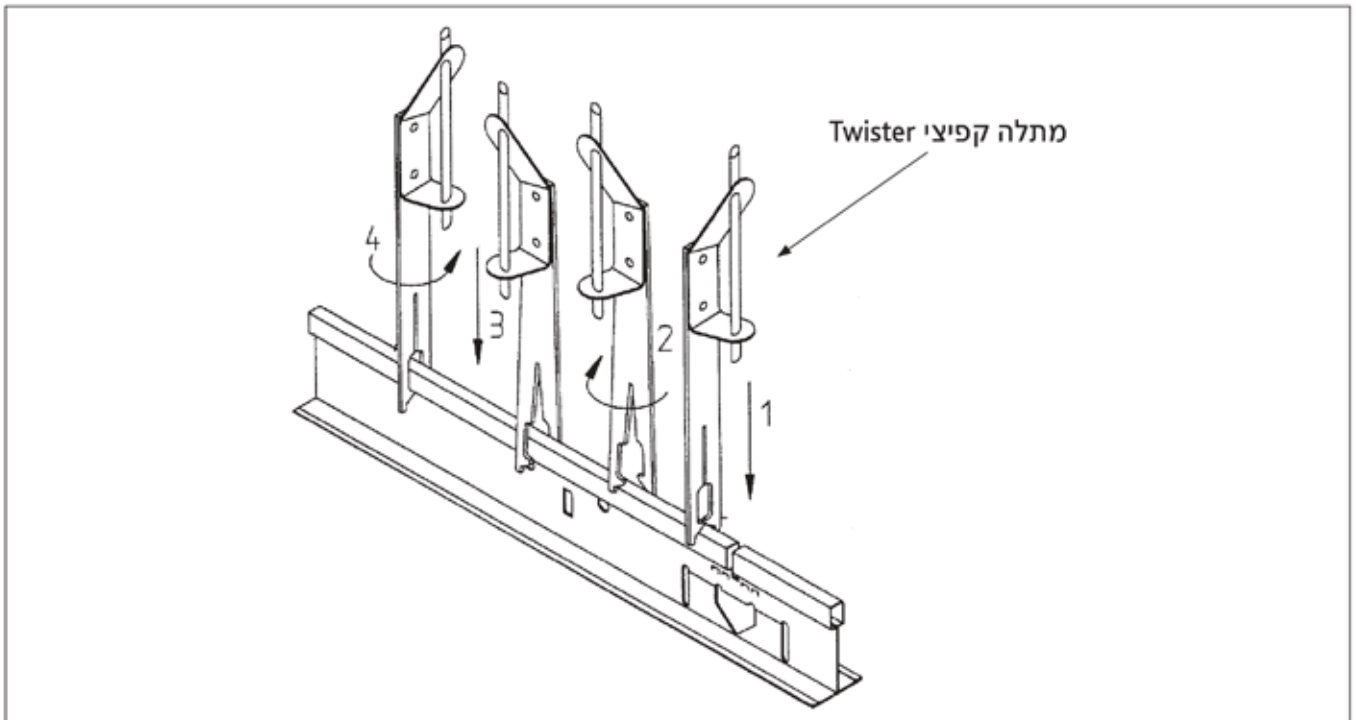

טבלה 2: תצרוכת חומרים למ"ר לקונסטרוקציה תקרה מפרופיל T-15 / T-24.
חישוב הכמויות מתייחס לשטח תקרה של 10 מ' x 10 מ' = 100 מ"ר ללא פחת.

שיטת תליה			שיטת התליה (ראה טבלה מס' 1)		
שיטת תליה 11ג	שיטת תליה 11ב	שיטת תליה 11א	יח' מארז	מק"ט	תיאור
600X1200 610X1220	600X600 610X610	600X600 610X610			גודל האריחים (במ"מ)
סוגי מתלים					
1.4	1.0	1.4	100	2839136	א. מתלה קפיצי "Twister" לפרופיל T
1.4	1.0	1.4	100	כנדרש	ב. מתלה מחורר לכיוון (נוניוס) לפרופיל
סוגי מתלים כיוון עליון					
1.4	1.0	1.4	100	-	א. מוט תליה עם עינית
1.4	1.0	1.4	100	כנדרש	ב. מתלה מחורר לכיוון עליון (נוניוס)
2.8	2.0	2.8	100	3437	סיכה למתלה מחורר
פרופילים					
1.6	0.8	1.6	מ"א	2839123	פרופיל T ראשי 3660 מ"מ
1.7	0.85	1.7	מ"א	2839122	פרופיל T ראשי 3600 מ"מ
-	1.6	-	מ"א	2839116	פרופיל T משני 1220 מ"מ
-	1.7	-	מ"א	2839115	פרופיל T משני 1200 מ"מ
0.8	0.8	1.6	מ"א	2839114	פרופיל T משני 610 מ"מ
0.85	0.85	1.7	מ"א	2839113	פרופיל T משני 600 מ"מ
כנדרש			מ"א	2839106	פרופיל L לתקרה
1 מ"ר	1 מ"ר	1 מ"ר	מ"ר	כנדרש	אריח גבס לפי דרישת המתכנן
כנדרש			מ"א	2839108	פרופיל Z לתקרה
כנדרש					מהדק אריחים לפרופיל T

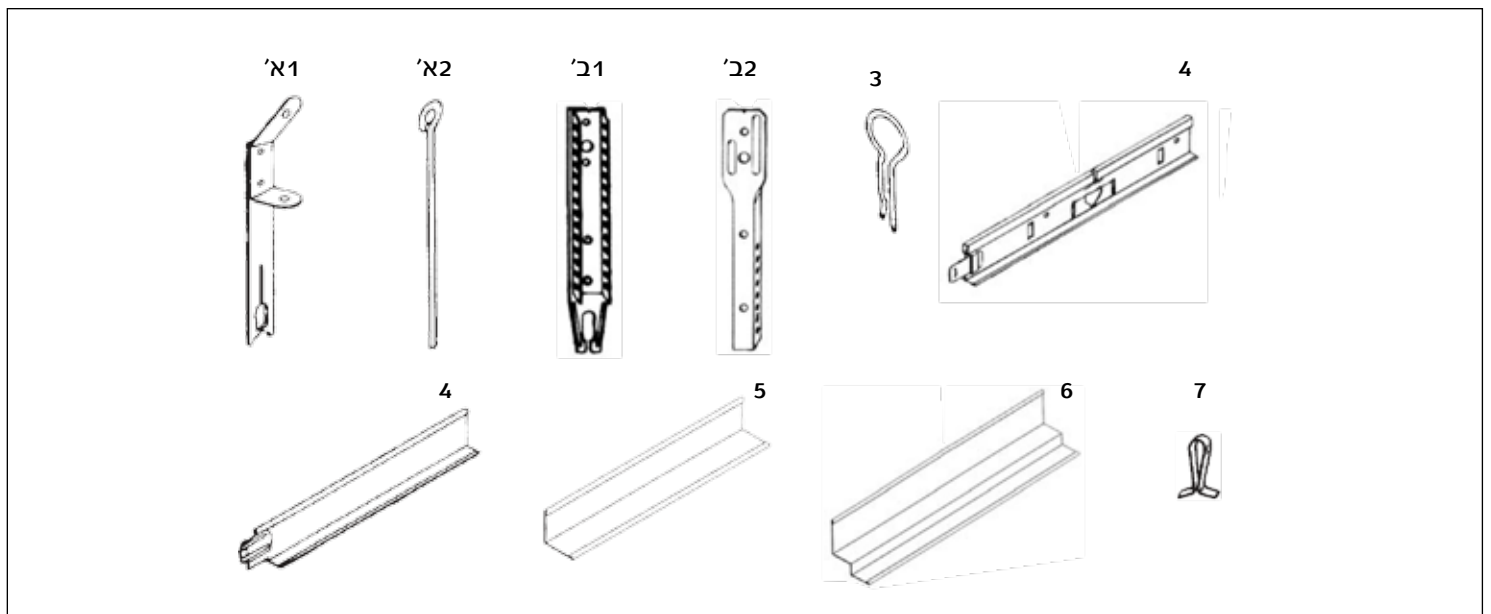

אנו מדגישים:

האינפורמציה והנתונים אשר נמסרים בזאת, מעל גבי דף זה או בכל צורה אחרת, בעל-פה ו/או בהתנהגות בהקשרו של האמור בחוברת זו (להלן - "המידע") **הם בעלי אופי כללי בלבד**, ואין בהם משום המלצה ו/או חוות דעת כלשהי ביחס לביצוע של עבודה ספציפית. יודגש, כי המידע מחייב בדיקה, וידוא והתאמה קונקרטית ליישום הרלוונטי ע"י אדריכל ו/או מהנדס בנייה ו/או כל גורם מתכנן ו/או מוסמך, ואין להסתמך עליו ו/או לעשות בו שימוש כלשהו ללא בדיקתו ואישורו של אותו גורם, אשר עליו מוטלת האחריות הכוללת והבלעדית בקשר לעניין. למען הסר ספק מודגש, כי אורבונד ו/או כל אחד שמסר מידע זה מטעמה, לא יהיו אחראים כלפי המבקש ו/או כלפי אדם ו/או צד ג', בין במישרין או בין בעקיפין, לנזק מכל סוג שהוא שיגרם כתוצאה בשימוש במידע.